


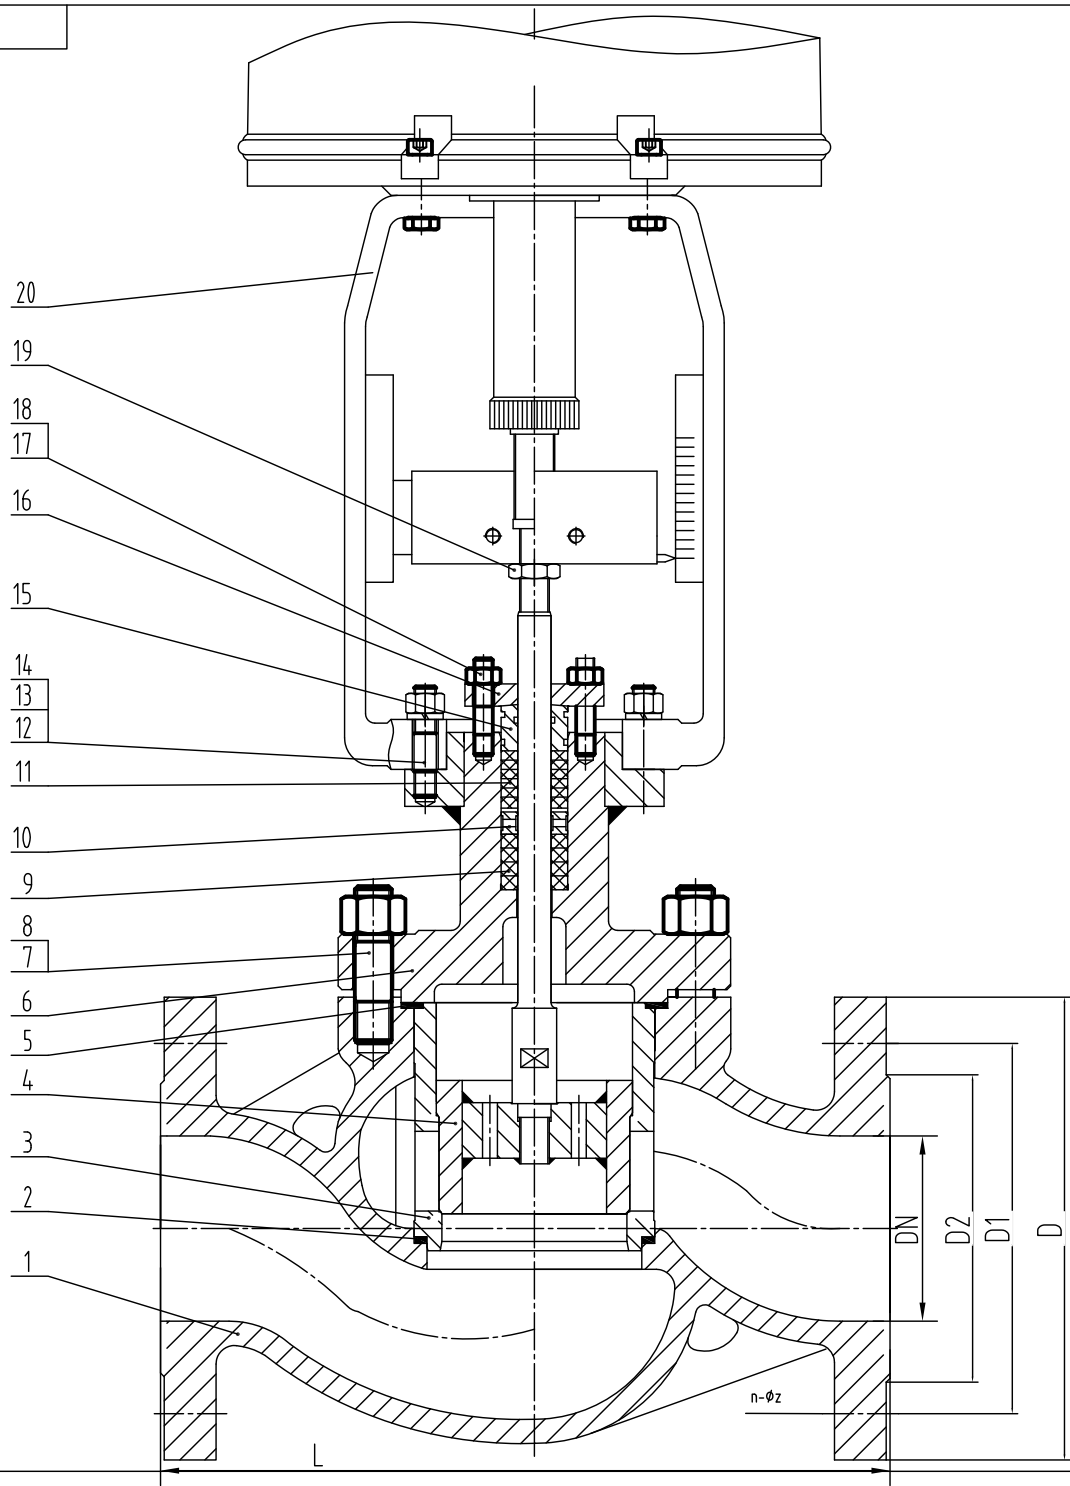

技术要求

- 1.本产品制造、试验、验收应符合JB/T 7387-1994
<工业过程控制系统用电动控制阀>的要求；
2.阀门结构长度应符合GB/T12221-2005要求；
3.法兰标准应符合GB/T9113.1-2000要求。

203#	1LSC-99-(C-5)	电动执行机构	1					
19	GB6173-2000	螺母	1	Q235				
18	GB/T898-88	双头螺栓	2	35				
17	GB/T6170-2000	螺母	2	Q235				
16	T2-2	填料压板	1	35				通用件
15	T2-1	填料压套	1	2Cr13				通用件
14	GB/T93-87	弹簧垫圈	4	65Mn				
13	GB/T898-88	双头螺栓	4	35				
12	GB/T6170-86	螺母	4	Q235				
11	T1-2	纯四氟V型填料	1套	聚四氟乙烯				
10	T2-4	隔套	1	2Cr13				通用件
9	T1-4	柔性石墨矩形填料	4	柔性石墨				
8	GB898-88	螺栓	12	35				
7	GB6175-2000	螺母	12	Q235				
6	DM100SB-1	阀盖	1	WCB				
5	T4-2	金属缠绕垫片	1	304+柔性石墨				通用件
4	DM100SB.1	阀芯组件	1	304				
3	M100SA-2	套筒	1	304				借用件
2	T4-2	金属缠绕垫片	1	304+柔性石墨				通用件
1	M100SA-1	阀体	1	WCB				借用件
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单件重量	总计重量	备 注	
							样图	
							永嘉崇铭阀门有限公司	
							电动套筒调节阀	
							ZDLM	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	图 样 标 记	重 量	比 例	
设 计			标 准 化		S	A	B	
校 对			批 准					
审 核								
工 艺			日 期		共	张	第	张

催(通)用件登记

绘 图

HT

底图总号

底图总号

签 字

日 期